

8 juli 2021

Komplettering i ärende gällande förlängd nätkoncession för ledning mellan Hallstavik-Kusby med dnr: 2018-101591

Bakgrund

I november 2019 ansökte Vattenfall Eldistribution AB om förlängd koncession för befintlig 22 kV-ledning mellan Hallstavik – Kusby, Norrtälje kommun, Stockholms län. Till ansökan bifogades en liten Miljökonsekvensbeskrivning.


Ändring av beräkning av magnetfält

Efter en komplettering till Energimarknadsinspektionen i ett annat ärende upptäcktes det att en felberäkning av magnetfälten hade gjorts. En översyn av samtliga inlämnade förlängningsärenden genomfördes då med anledning att kontrollera beräkningarna för magnetfälten. I detta ärende upptäcktes en felberäkning och Vattenfall Eldistribution AB kompletterar härmed med ett korrekt underlag och resultat.

Genomgång av skillnader mellan ursprunglig och kompletterande ansökningshandling

I tidigare inlämnad MKB saknades ledning ÄL223 i beräkningen vid fastigheten Norrtälje Hallsta 4:131. Nya beräkningar är gjorda med något justerade ledningskoordinater och med ÄL223 inkluderad. Detta resulterade dock i ingen påverkan på fältets utbredning mot aktuell fastighet och därmed ingen ökning av magnetfältet.

Plats fastighet Norrtälje Hallsta 4:131

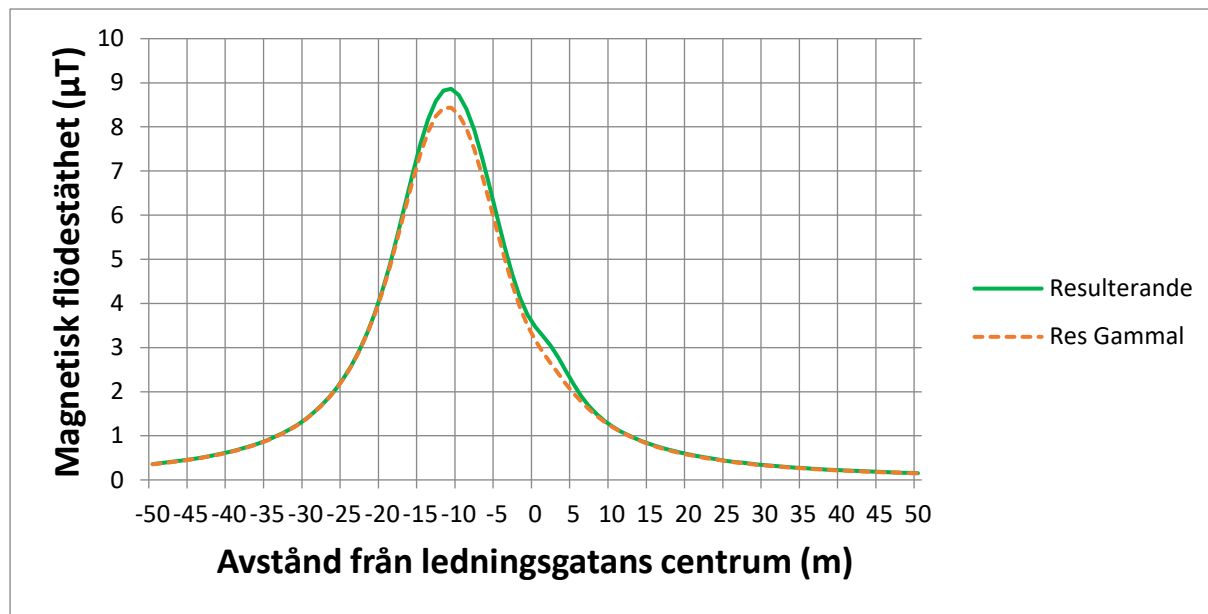

Med vänliga hälsningar

Vattenfall Eldistribution AB



Tillståndsspecialist