

## Bindande besked om undantaget från kravet på nätkoncession

### Beslut

Energimarknadsinspektionen (Ei) meddelar följande bindande besked.

Den aktuella elledningen mellan fastigheterna [REDACTED] och [REDACTED] i Örebro kommun, Örebro län, enligt bifogad karta, bilaga 1, omfattas av undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857).

### Beskrivning av ärendet

Futurum fastigheter i Örebro AB (556736-6215) har ansökt om bindande besked om undantag från kravet på nätkoncession för en planerad elledning mellan fastigheterna [REDACTED] och [REDACTED].

Futurum fastigheter i Örebro AB (Futurum fastigheter) är ett helägt kommunalt bolag med uppdrag att äga och utveckla förskolor, skolor och brandstationer med mera i Örebro kommun.

Av handlingar till ansökan och kompletterande uppgifter från sökande framgår bland annat följande. Futurum fastigheter avser att bygga, använda och äga en likströmskabel för att överföra el mellan fastigheterna [REDACTED] och [REDACTED]. Ledningen som planeras är ca 160 m lång. Byggnaderna som finns på fastigheterna kommer att användas till skola.

På fastigheten [REDACTED] finns idag en byggnad med en solcellsanläggning med stor överproduktion och på fastigheten [REDACTED] finns en byggnad som kommer att få en solcellsanläggning med en liten produktion. Futurum fastigheter önskar därför överföra elenergi mellan fastigheterna via en likströmskabel. Solcellsanläggningen på [REDACTED] kommer enbart att förse den tillhörande byggnaden med solel, vid eventuellt överskott kan överföring ske till [REDACTED] för användning där eller för laddning av batterier. Blir det överskott som inte behövs kan el komma att levereras ut på nätet från [REDACTED].

Syftet med likströmskabeln är att i första hand kunna nyttja överskottet från den producerade elen från [REDACTED] till [REDACTED], istället för att leverera ut på nätet från [REDACTED]. Men i vissa fall kan det ändå bli överproduktion som går ut på nätet.

Det är E.ON Energidistribution AB (556070-6060) som innehar områdeskoncession.

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har fått möjlighet att yttra sig. E.ON anser att undantaget från kravet på nätkoncession inte är tillämpligt i detta fall och att ett sådant bindande besked skulle strida mot gällande lagstiftning. E.ON anser att byggnaderna som avses att anslutas med likströmskabeln ligger på två olika fastigheter, vilka inte heller ligger i direkt anslutning till varandra vilket medför att undantagsreglerna inte går att tillämpa då ledningen inte skulle anses ingå i ett internt nät. Förutom att skolbyggnaderna ligger inom separata fastigheter så rör det sig om två olika skolor varför undantaget i 9 § inte kan vara tillämpligt.

### **Bestämmelser som ligger till grund för beslutet**

#### **Ellagen (1997:857)**

En elektrisk starkströmsledning får inte byggas eller användas utan tillstånd (nätkoncession) (2 kap. 1 §).

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på nätkoncession enligt 1 §. Ei ska i det enskilda fallet, efter ansökan av den som avser att bygga eller som använder en elektrisk starkströmsledning, lämna ett bindande besked om huruvida ledningen omfattas av undantag från koncessionsplikten. (2 kap. 4 §).

#### **Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen**

1 denna förordning finns bestämmelser om undantag från kravet på nätkoncession enligt 2 kap. 1 § ellagen. (1 §).

Med internt nät avses en eller flera starkströmsledningar som innehavaren använder för överföring av el för egen räkning. (2 §).

Ett internt nät inom området för en allmän eller enskild institution får byggas och användas utan nätkoncession. Detsamma gäller mellan delar av ett sådant område, vilka skiljs åt endast av en trafikled. Med institution avses en eller flera byggnader där vård, undervisning, forskning eller liknande verksamhet bedrivs. (9 §).

### **Ei:s motivering till beslutet**

Ei har i beredningen av ärendet gått igenom vad sökanden Futurum fastigheter har inkommit med till myndigheten och vad berörd områdeskoncessionshavare E.ON har framfört. Ansökan avser en planerad elledning mellan fastigheterna [REDACTED] och [REDACTED].

På fastigheten [REDACTED] finns idag en byggnad med en solcellsanläggning med stor överproduktion och på fastigheten [REDACTED] kommer det att installeras en solcellsanläggning med en liten produktion på en byggnad. Futurum fastigheter önskar därför överföra elenergi mellan fastigheterna via en ca 160 m lång likströmskabel.

Syftet med likströmskabeln är att i första hand kunna nyttja överskottet från [REDACTED] till [REDACTED], istället för att leverera ut på nätet från [REDACTED]. Men i vissa fall kan det ändå bli överproduktion som går ut på nätet.

Ei bedömer att den centrala frågan i aktuell ansökan om undantag från kravet på nätkoncession är om den aktuella ledningen omfattas av undantaget i 9 § förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857) härefter förordningen. Enligt 9 § i förordningen behövs inte koncession för en starkströmsledning på ett internt nät inom området för en allmän eller enskild institution. Desamma gäller mellan delar av sådant området, vilka skiljs åt endast av trafikled. Med institution avses en eller flera byggnader där vård, undervisning, forskning eller liknande verksamhet bedrivs. Vidare framgår av motivet till förordningen att kriterierna för att ledningar ska undantas koncessionskravet är att ledningen eller ledningsnätet ska vara internt, det vill säga att innehavaren överför el för egen räkning. Det andra och tredje kriteriet ställer krav på att det interna nätet inte får vara för utbrett samt att området ska vara väl avgränsat

Enligt de handlingar som inkommit i ärendet framgår det att byggnaderna ska användas till skola. Futurum fastigheter är helägt kommunalt med uppdrag att bl.a. äga och utveckla skolor. Futurum fastigheter avser att bygga, använda och äga ledningen. Futurum fastigheter är i detta fall gemensam huvudman, vilket innebär att det är att anse som ett internt nät. Området där aktuella fastigheter är belägna är väl sammanhållet och avskiljs endast av en mindre väg och ett grönområde och områdets gräns är lätt att fastställa.

Ei gör följande bedömning. Förordningen medger endast undantag från koncessionsplikt om de aktuella byggnaderna avser en institution. I det aktuella ärendet är det två skolor. I detta särskilda ärende anser Ei att de båda skolorna tillsammans utgör en institutionell enhet och därför omfattas av undantaget från koncessionsplikten. Ei lägger i sin bedömning vikt vid att skolorna är belägna inom ett sammanhängande område där det endast är ett grönområde som skiljer fastigheterna åt och att det inte bedrivs någon annan verksamhet inom området. Avståndet för ledningens sträckning mellan fastigheterna gör att Ei anser att området där de aktuella fastigheterna är belägna är väl sammanhållet och dess gränser är enkla att fastställa. Ei anser även att det är av stor vikt att skolorna har gemensam huvudman och anser att syftet med undantaget i aktuell förordning skulle förfelas om en kommun inte skulle kunna ges möjlighet att inrätta skolor inom ett område för ett icke koncessionspliktigt nät.

Mot bakgrund av ovanstående omfattas den aktuella ledningen mellan fastigheten [REDACTED] och fastigheten [REDACTED] därför av undantaget i 9 § förordningen om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen.

### Hur man överklagar

Se bilaga 2, Så här gör du för att överklaga beslutet.

Detta beslut har fattats av juristen Conny Bäckman. Fördragande var juristen Mikael Rödin.

Beslutet har fattats digitalt och saknar därför underskrifter.

**Bilagor**

- 1 Karta över ledningens sträckning mellan fastigheterna [REDACTED] och [REDACTED].
- 2 Så här gör du för att överklaga beslutet (till mark- och miljödomstol).

**Skickas till**

Futurum fastigheter i Örebro AB

E.ON Energidistribution AB  
koncessioner@eon.se




2018-12-03

2018-102570-0001



- = CA 160 METER

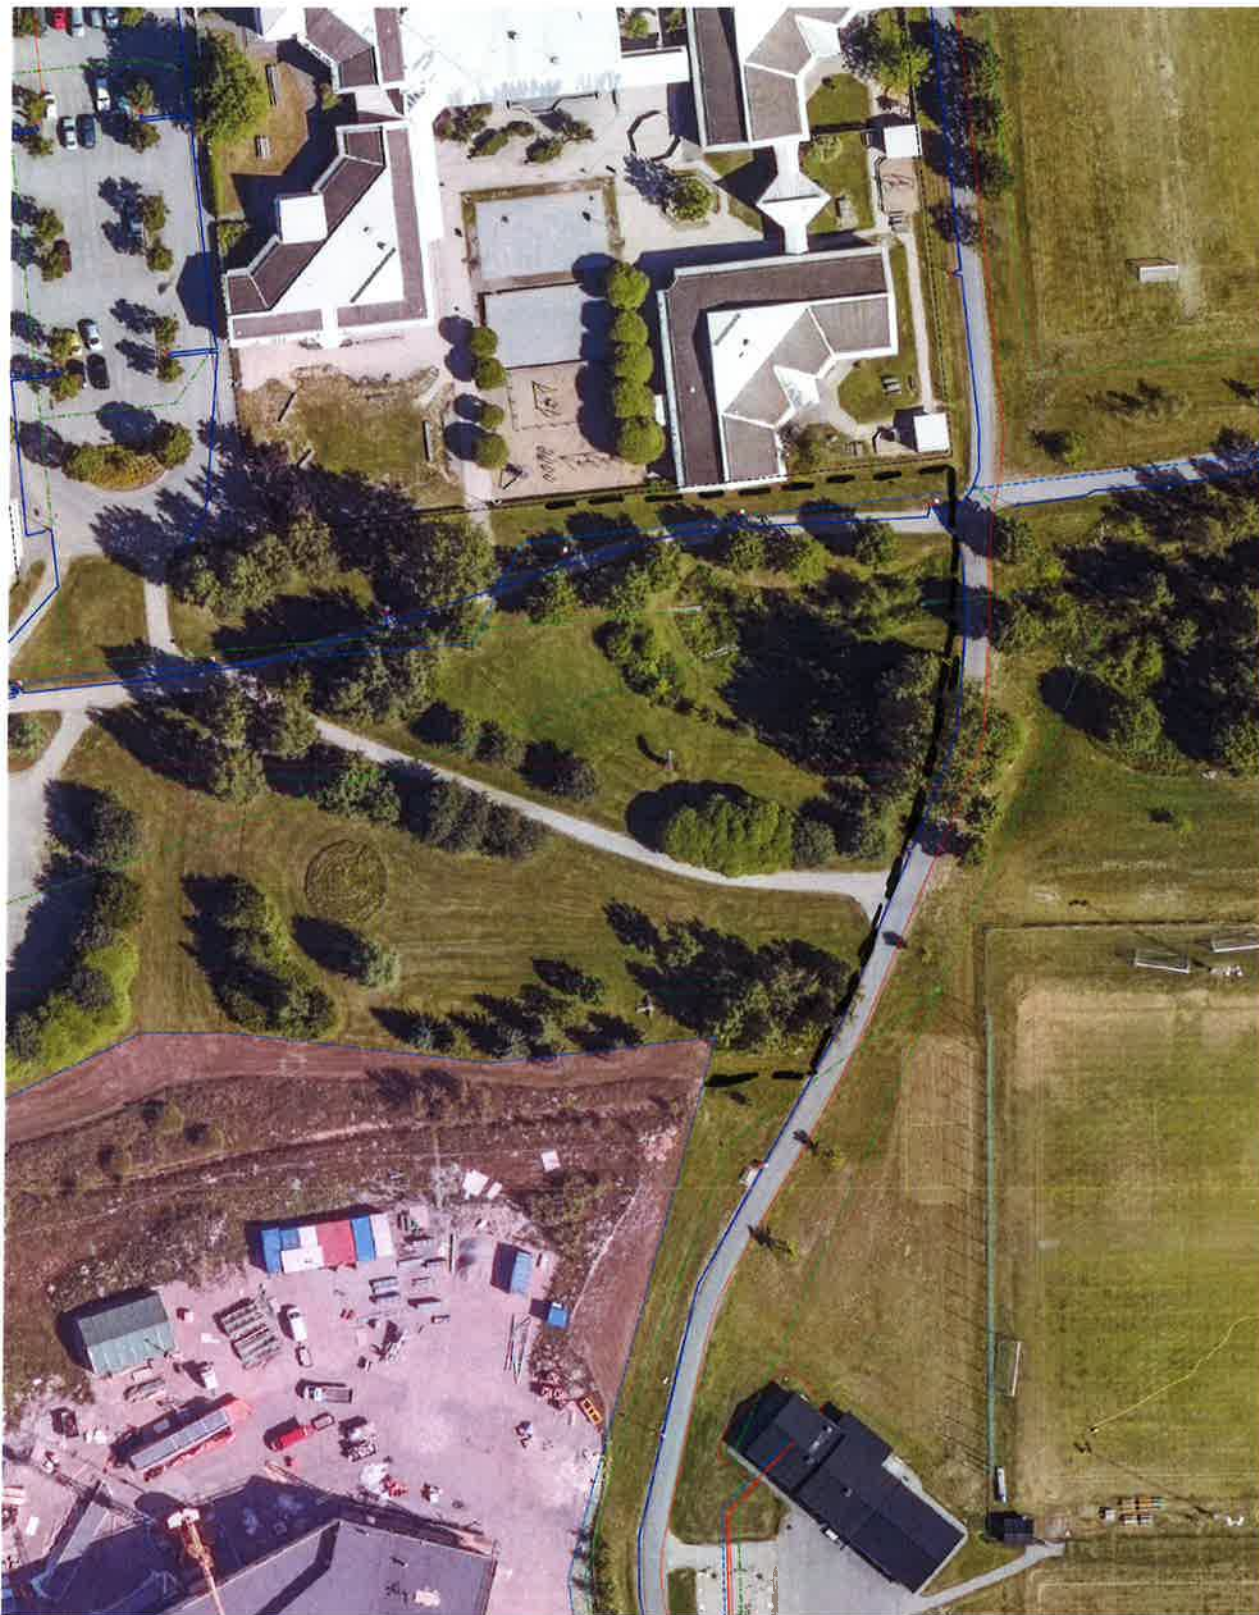

2019-11-26

2018-102570-0010