

Tekniskbeskrivning av 145 kV kraftledning, Morö Backe

Teknisk beskrivning av ca 2,2 km luftledning

Anläggningsägare: Skellefteå Kraft Elnät AB Org. Nr: 556244-3951
Adress: 93180 Skellefteå
Telefon: 0910-77 25 00
Anläggningen är planlagd av: Skellefteå Kraft Elnät AB
Nominell/konstruktions-spänning: 145 kV /170 kV

Kraftleverans till Anläggningen

Region/fördelningsstation: PT1 Högnäs
Matande transformatorer: T1 och T2
Omsättning: 415/150 kV
Märkeffekt: 500+500 MW
Nollpunkt: Direktjordad
Redovisningsenhet: Rer 00318

Högspänningsledningar


Från	Till	Lednings- klass	Längd km	Ledning typ,area	Stolp konstr.	Kortslutningsskydd
Vitberget	Skelleftehamn	A	2,2	AI59 454	Parstolpe	*1

Anläggningarna berör:

Allmän väg: Nej
Korsande ledning: Nej
Järnväg: Nej
Område för sjötrafik: Nej
Område för flygtrafik: Nej

Övriga anteckningar: *1 Skyddsinställningar kommer att uppfylla de krav som starkströmsföreskrifterna erfordrar.

Undertecknande

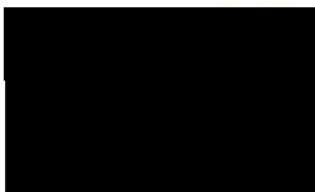

Behörig installatör

Behörig installatör nr: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-post: [REDACTED]@skekraft.se