


Teknisk beskrivning av 36 kV markkabel samt kV markkabel, Boliden till Kankberg


Teknisk beskrivning av ca 0,5 km markkabel + 7,1 km luftledning

Anläggningsägare:	Skellefteå Kraft Elnät AB Org. Nr: 556244-3951
Adress:	93180 Skellefteå
Telefon:	0910-77 25 00
Anläggningen är planlagd av:	Skellefteå Kraft Elnät AB
Nominell/konstruktions-spänning:	33 kV /36 kV

Principskiss (Markkabel)

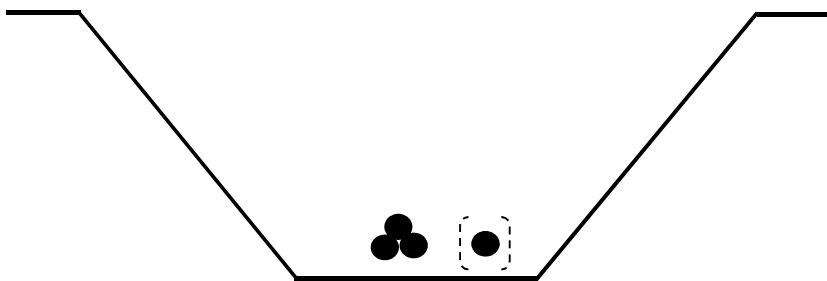

Principskiss (Luftledning)

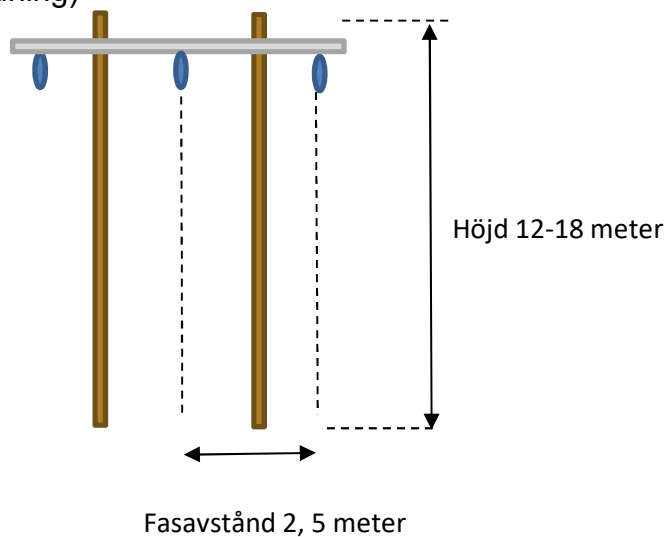

Kraftleverans till Anläggningen

Region/fördelningsstation:	ST15/TT1512
Matande transformatorer:	T1 och T2
Omsättning:	145/33 kV
Märkeffekt:	100+100? MVA
Nollpunkt:	Nollpunktsbildare
Frånkopplingstid	<2sek

2019-06-27

2019-102324-0001

Högspänningsledningar

Från	Till	Lednings- klass	Längd km	Ledning typ,area	Kortslutnings- skydd
TT1062	Kankberg	A	0,5	6x(1x630/35)	*1
		A	7,1	FeAl 593	*1

*1 Skyddsinställningar kommer att uppfylla de krav som starkströmsföreskrifterna erfordrar.

Anläggningarna berör:

Allmän väg/Järnväg: Ja / Ja

Korsande ledning: Nej

Område för sjötrafik/Flygtrafik: Nej / Nej

Övrig information:

Redovisningsenhet:

Rer 00318

Berörd områdeskoncession:

412 KC

2019-102324-0001

2019-06-27