


Bilaga B



N

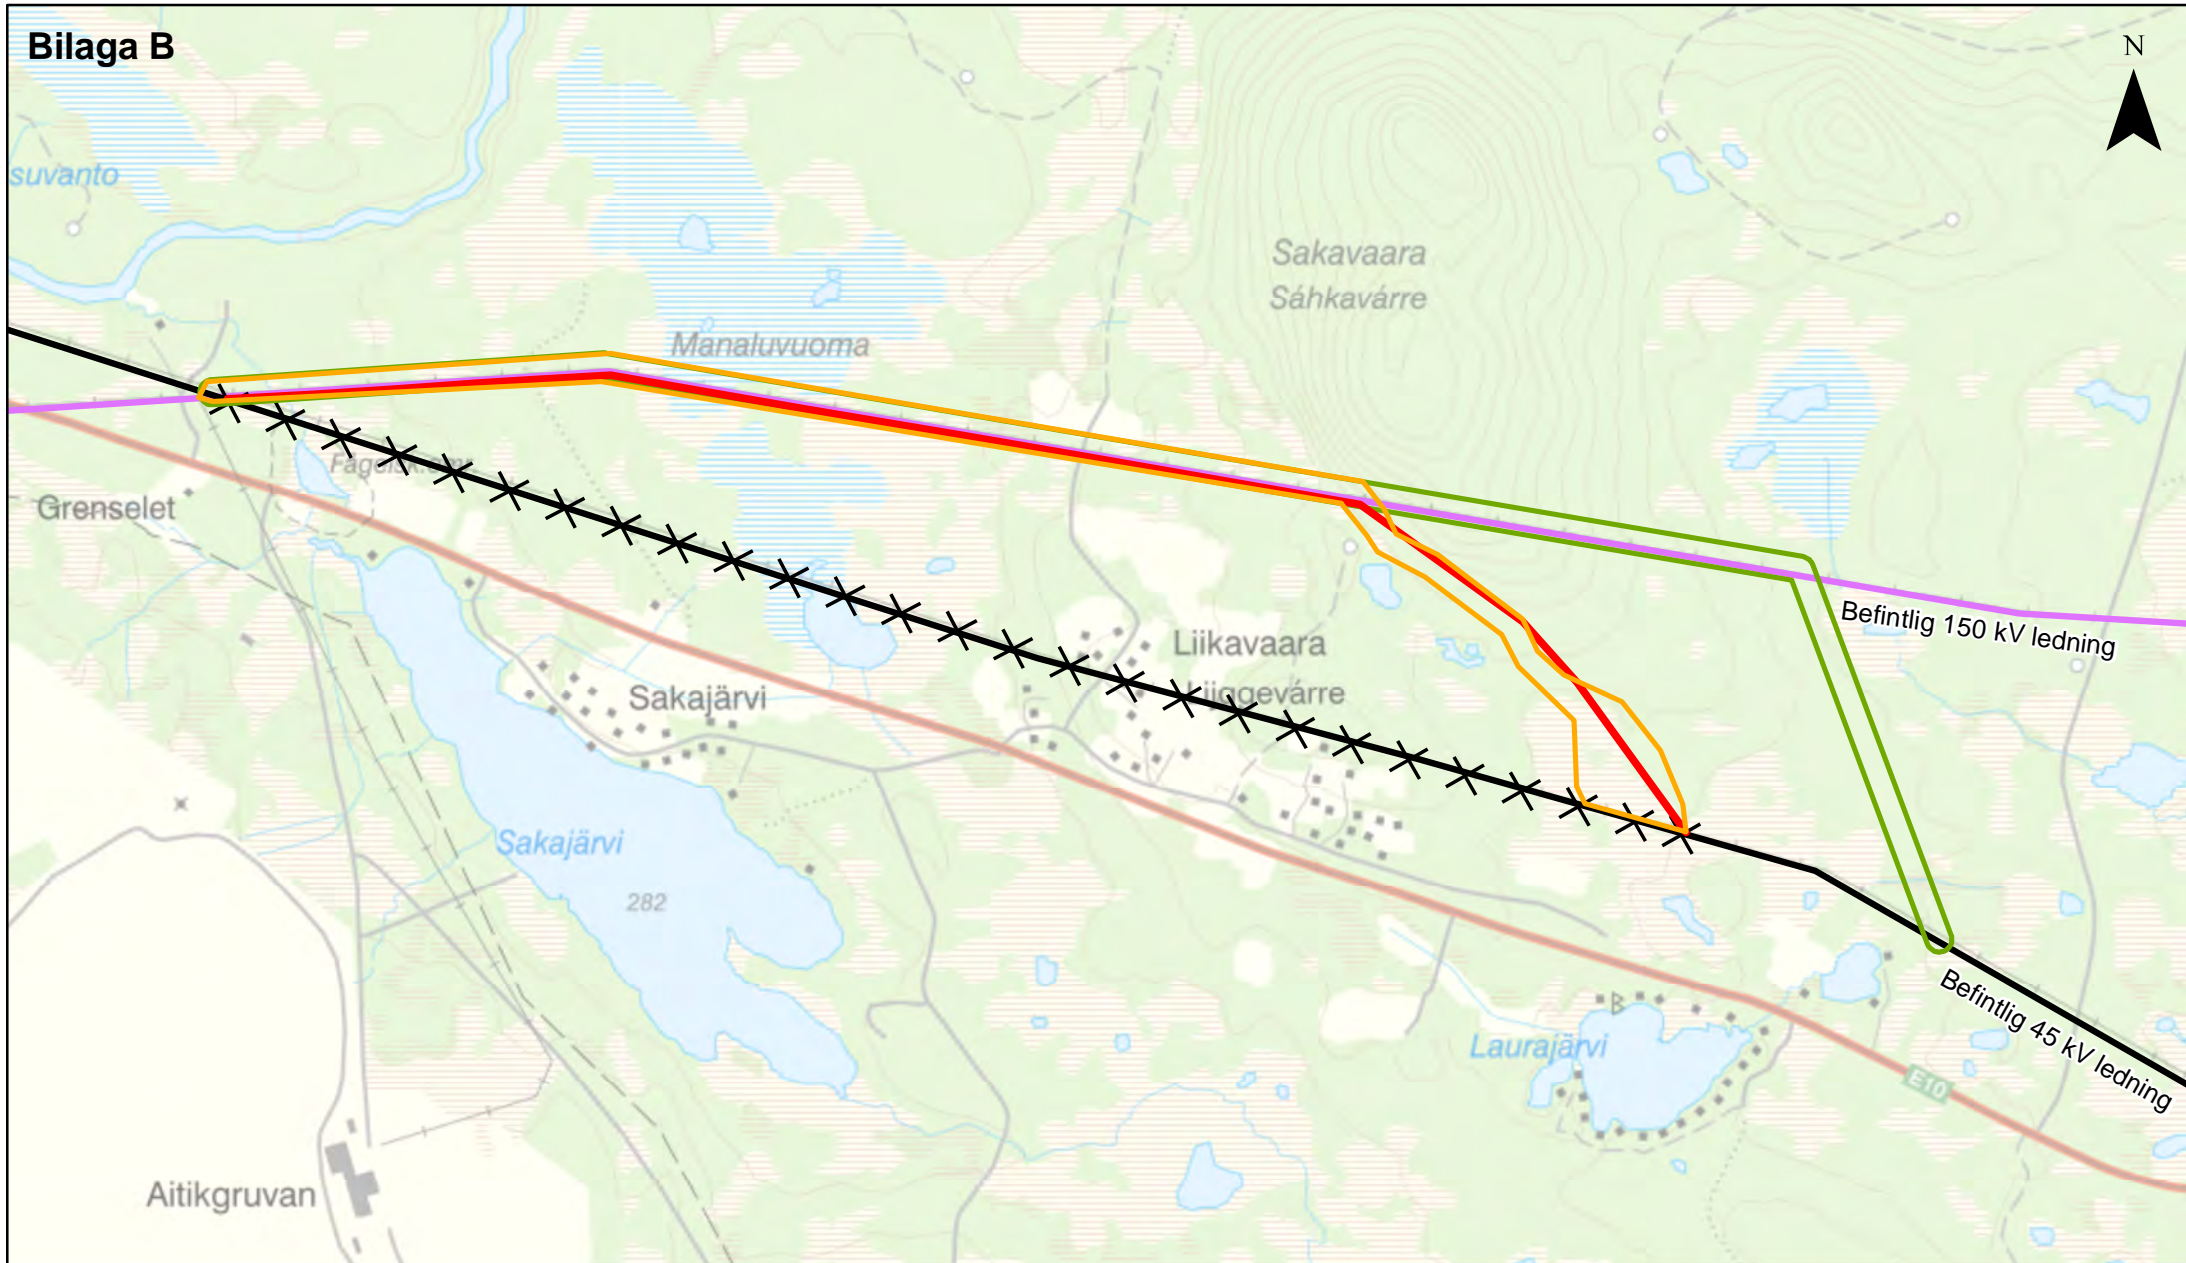

Studerade alternativ

- Befintlig 45 kV ledning
- Befintlig 150 kV ledning
- Föreslagen ny 45 kV ledning
- ✕✕ Befintlig 45 kV ledning som ska raseras

- Utredningsområde valt alternativ
- Utredningsområde bortvalt alternativ

© Lantmäteriet

