







Bilaga C

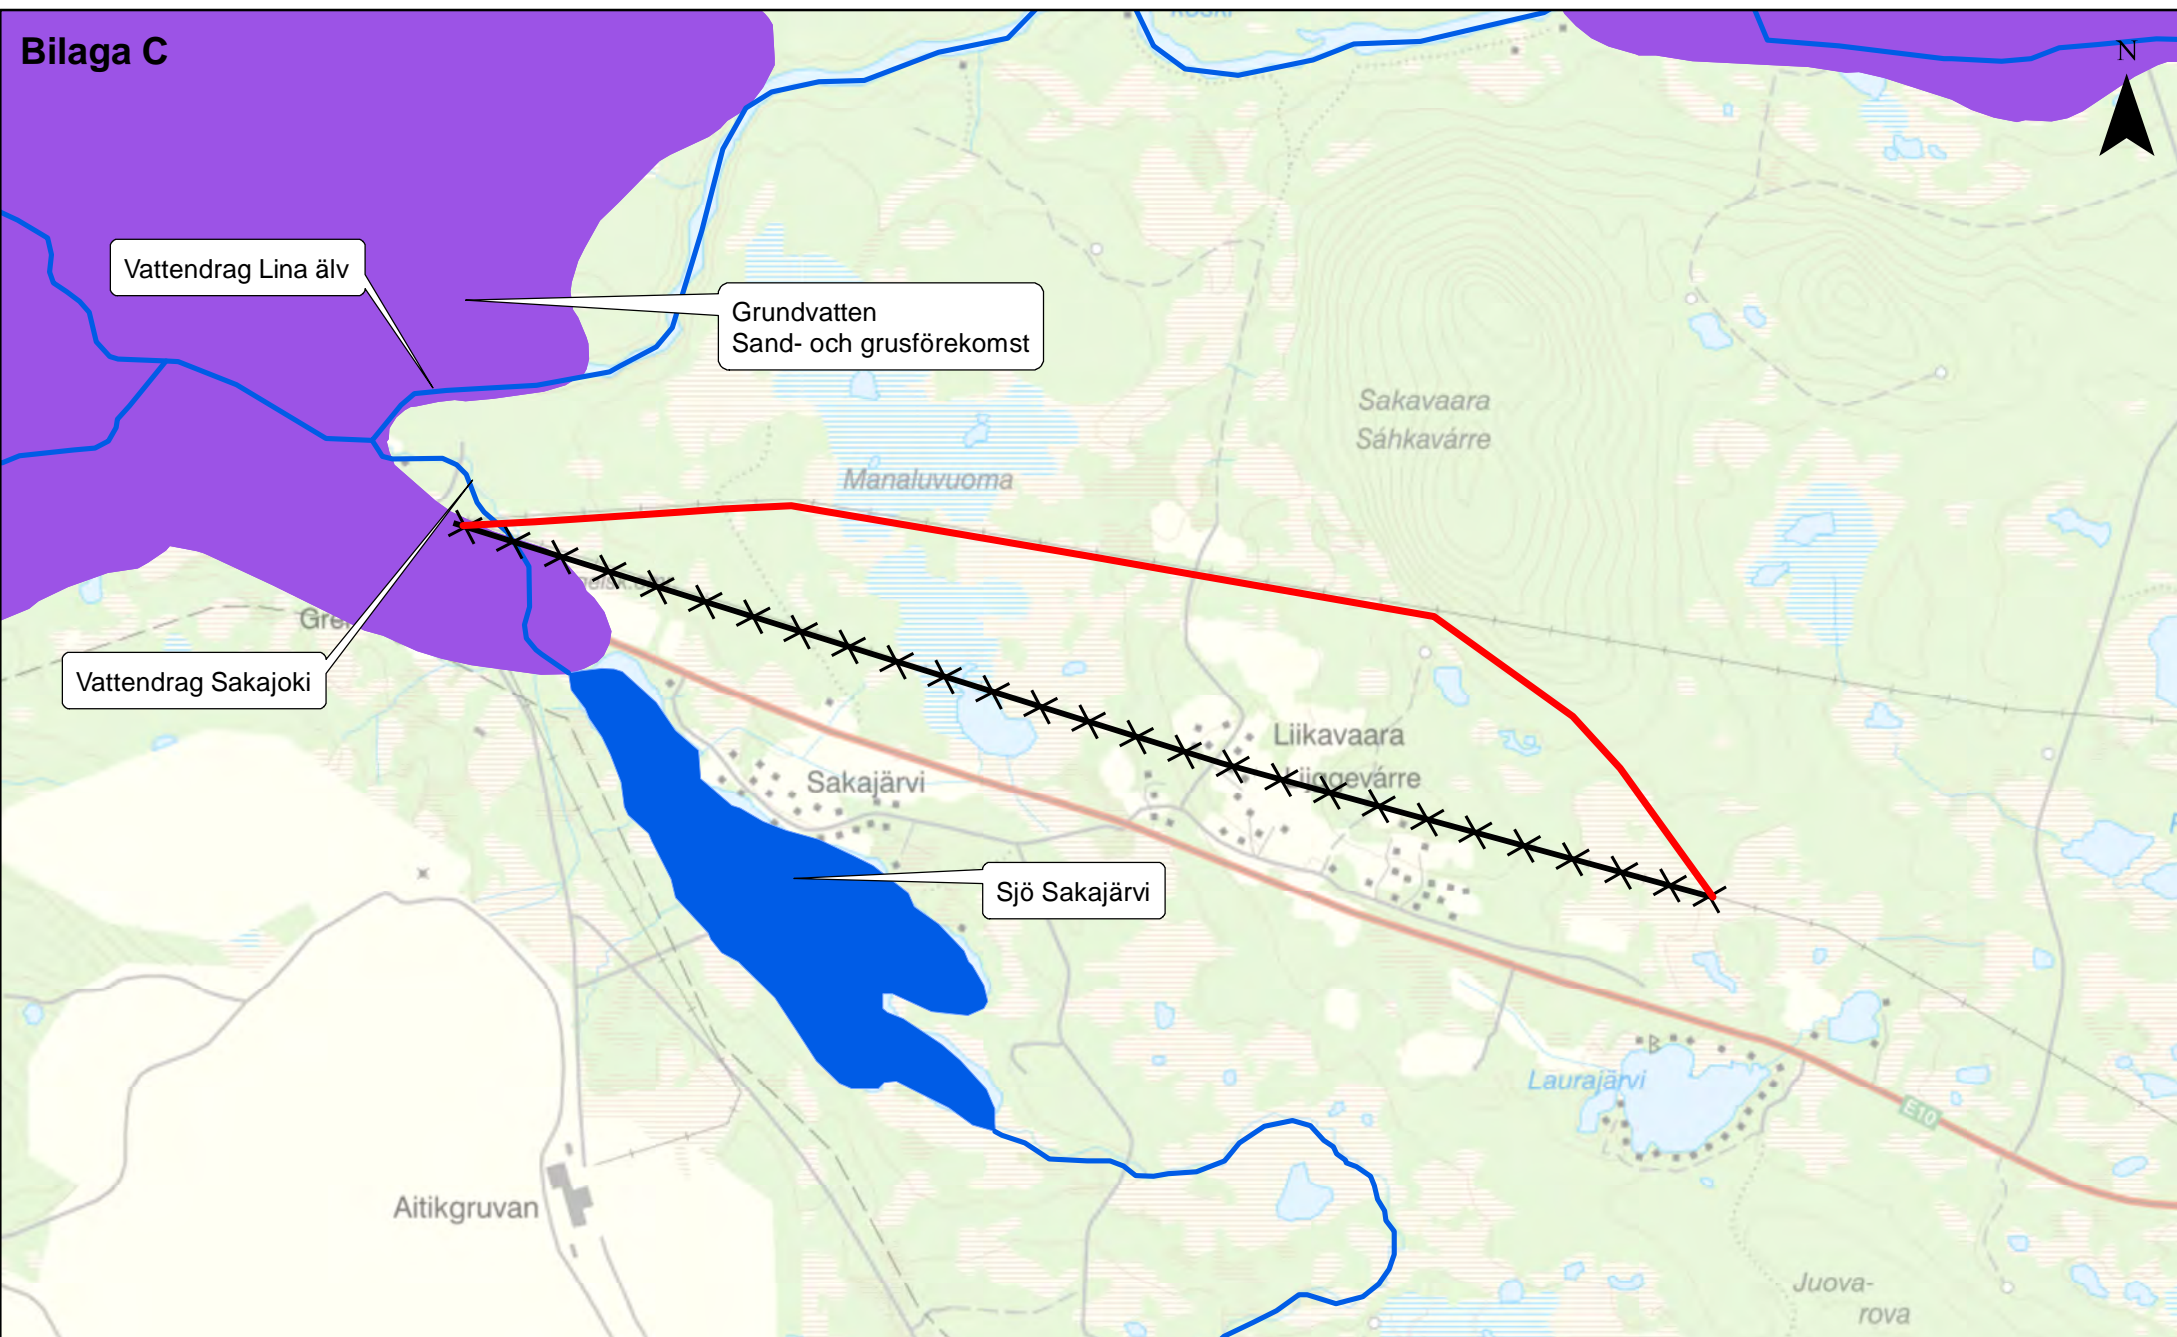

Yt- och grundvattenförekomster

-  Föreslagen ny 45 kV ledning
-  Vattendrag
-  Grundvatten
-  Befintlig 45 kV ledning som ska raseras
-  Sjö

© Lantmäteriet

