

Koncession för en befintlig 50 kV dubbelledning i Forshult, Hagfors kommun, Värmlands län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Samråd enligt 6 kap miljöbalken, inför ansökan om nätkoncession för linje

Projektorganisation

Ellevio AB
115 77 Stockholm

Telefonväxel: 08-606 00 00
Org.nr: 556037-7326

Projektledare: Johanna Granqvist
Samordnare tillståndsfrågor: Sara Nordmark

Anlitad konsult för tillståndsprocessen
AFRY
Box 585, 201 25 Malmö
www.afry.com

Uppdragsledare: Emma Kruger, AFRY
Samrådsredogörelse: [REDACTED], AFRY

Innehållsförteckning


1	Inledning	4
2	Samrådets genomförande	4
3	Yttranden och bemötanden	5
3.1	Länsstyrelsen och kommuner	5
3.2	Fastighetsägare och allmänhet	5
4	Bedömning om betydande miljöpåverkan	6

Bilaga 1. Yttrande över samråd. Länsstyrelsen Värmlands län

1 Inledning

Ellevio ansöker om nätkoncession för linje för en befintlig 50 kV dubbelledning som består av ledningarna KL78A och KL78B. Dubbelledningen är belägen i Hagfors kommun, Värmlands län. Lokaliseringen framgår av Figur 1. Ellevio söker koncession tills vidare.

Den befintliga 50 kV dubbelledningen är ca 770 m lång och byggdes 1948. Syftet med dubbelledningen är att ansluta och distribuera den vattenkraftsel som produceras i Forshult Kraftverk tillhörande Fortum. Dubbelledningen är en del av det maskade nät i området som skapar redundans i matningen och ger ett robust och driftsäkert nät i området. När dubbelledningen byggdes av dåvarande Uddeholms aktiebolag 1948 ansågs den utgöra en del av transformatorstationerna Forshult 1 (130 kV) och Forshult 2 (50 kV).

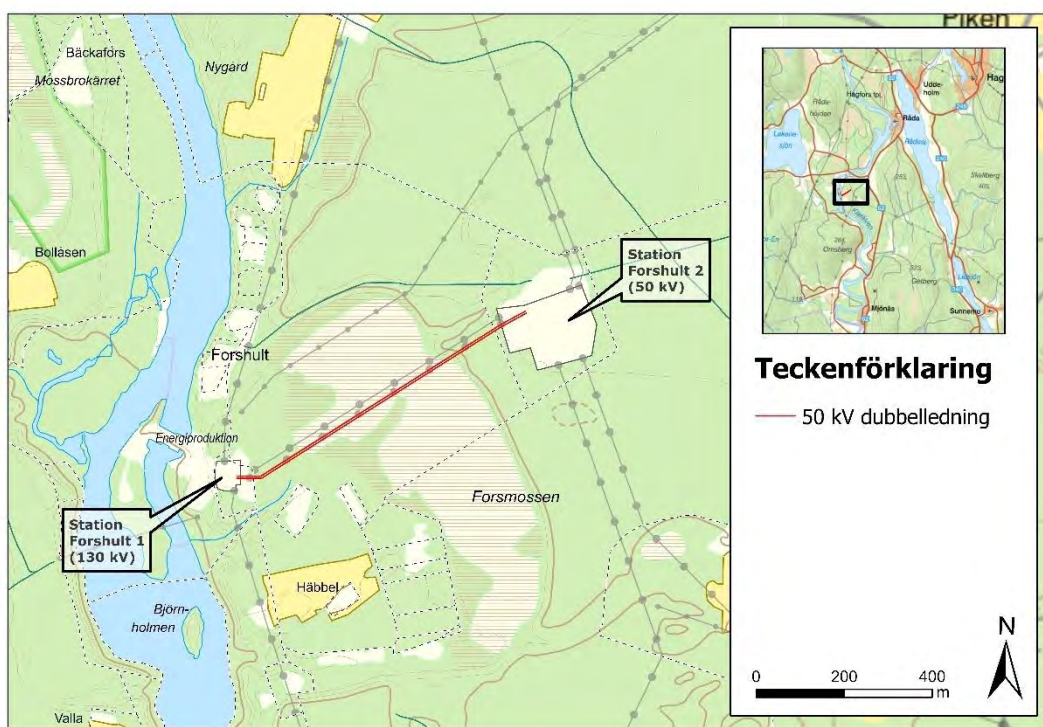

Figur 1. Lokalisering av den befintliga dubbelledningen

Syftet med föreliggande samrådsredogörelse är att sammanfatta samtliga yttranden från myndigheter, berörda ledningsägare och områdeskoncessionärer, fastighetsägare och närboende som inkommit under genomfört samråd. Ellevio bemöter de inkomna synpunkterna i denna samrådsredogörelse.

Samrådsredogörelsen utgör en bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen som i sin tur utgör en del av koncessionsansökan.

2 Samrådets genomförande

Ett undersökningssamråd har genomförts med länsstyrelse, kommun, berörda ledningsägare och områdeskoncessionärer, enskilda berörda fastighetsägare och närboende (det vill säga samtliga fastighetsägare inom 100 meter från den befintliga ledningen). Se samrådsparter i tabell 1.

Tabell 1. Samrådsparter i föreliggande samråd.

Myndigheter	Inkom med svar
Länsstyrelsen i Värmlands län	2024-06-03
Hagfors kommun	-
Övriga	
Fastighetsägare och närboende	2024-05-15
Fortum Sverige AB	-

I tabell 2 redovisas de samrådsaktiviteter som har genomförts inom ramen för samrådsprocessen.

Tabell 2. Genomförda samrådsaktiviteter i kronologisk ordning

Datum	Aktivitet
2024-05-07	Skriftligt samrådsunderlag skickades till samtliga samrådsparter i tabell 1.
2024-06-03	Sista dag att lämna yttrande.

3 Yttranden och bemötanden

3.1 Länsstyrelsen och kommuner

3.1.1 Länsstyrelsen i Värmlands län

Länsstyrelsen Värmland har informerat att det finns inga indikationer på att drift av elledningen kan medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen informerar att Ellevio kan begära Länsstyrelsens slutliga ställningstagande när samrådsredogörelsen skickas in till Länsstyrelsen.

3.1.2 Hagfors kommun

Hagfors kommun har inte inkommit med yttrande i ärendet.

3.2 Fastighetsägare och allmänhet

En fastighetsägare har via telefonsamtal 2024-05-15 informerat att de inte har något emot att ledningen fortsätter finnas på platsen.

3.2.1 Fortum Sverige AB

Fortum Sverige AB har inte inkommit med yttrande i ärendet.

4 Bedömning om betydande miljöpåverkan

Efter genomfört samråd kvarstår Ellevios bedömning om att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.