

Begäran om komplettering i ärende dnr:2018-101608

Syfte

Ni behöver komma in med en motivering till varför ledningen ska byggas då syftet med ledningen saknas i ansökan.


Syftet med förnyad koncession för befintlig ledning är att den nuvarande koncession har gått ut och Varbergs kommun och Varberg Energi AB har fortsatt behov den befintliga markkabeln då en stor del av Varbergs Elförsörjning går via kabeln.

Syftet med ny koncession för en mindre förändring (ca 160 m) av kabelsträckningen är att Byggcenter Varberg AB har behov av att skapa ny byggrätt för att kunna expandera sin affärsverksamhet.

Se även i MKB 1. Sammanfattning

Ledningens sträckning

Ni behöver komma in med en beskrivning hur den nya ledningssträckningen är. I er MKB framgår det endast hur befintlig ledningsträckning är.

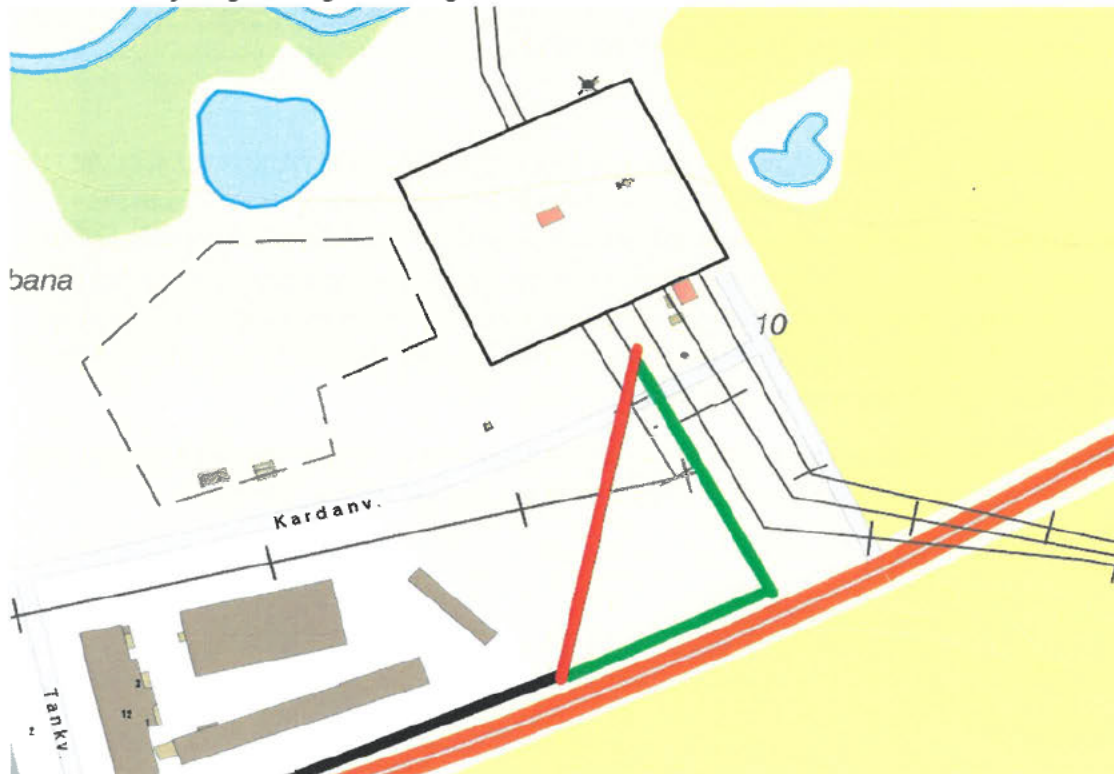

Svart streck är befintlig ledning som ska ligga kvar, rött streck är befintlig ledning som ska tas ur bruk och grönt streck är ny sträckning. I alternativ 1 görs en förändring som innebär att kabeln fortsätter rakt ut längs Värnamovägen och sen vinkelrätt in till stationen (grönt streck kopplas ihop med svart), istället för som idag snett västerut. Den diagonalt gående markkabeln (rött streck) tas ur bruk och den nya kopplas samman med den befintliga kabeln som ligger längs Värnamovägen.

Se även i MKB 5.1 Alternativ 1.

Karta

Ni behöver komma in med en ny karta där det framgår vad som är befintlig ledning och vad som är den nya ledningen. Det behöver också framgå av kartan vilken del av ledningssträckningen som ska ersättas. Kartan ska vara i skalan 1:50 000.

Se bifogade kartor, 1:50 000 och 1:10 000

Färgkodning av ledningsdragnig:

Svart: Befintlig ledning som ska ligga kvar

Röd: Befintlig ledning som ska tas ur bruk

Grön: Ny ledning

Fastighetsförteckning


Det framgår inte av er fastighetsförteckning om den även innehåller de rättighetsinnehavare som berörs av ledningen. Om fastighetsförteckningen innehåller information om rättighetsinnehavare vill Ei att ni bekräftar det. Om rättighetsinnehavarna saknas i förteckningen behöver ni komma in med en förteckning över vilka rättighetsinnehavare som berörs av ledningen. Den förteckningen ska vara bestyrkt. Enligt 6 § punkt 3 Elförordningen ska en bestyrkt förteckning bifogas med ansökan över ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter som ledningen dras fram över eller av fastigheter som på annat sätt berörs av anläggningen.

Det finns inga rättighetsinnehavare som berörs av ledningen. Samtliga som berörs är fastighetsägare och de är listade i fastighetsförteckningen.

Ombyggnation av ledningen

Av ansökan framgår det att en del av ledningen kommer byggas om och få en ny sträckning. Av ansökan framgår det inte var som kommer ske med den befintliga kabeln på sträckan som ska ersättas. Ni behöver därför komma in med information om vad som kommer hända med kabeln på sträckan som ska ersättas. Ni behöver också komma in med information om kabeln innehåller olja och om den kommer tömmas. Om kabeln ska ligga kvar vill Ei att ni motiverar varför den ska ligga kvar i marken. Om den ska tas upp vill Ei att ni beskriver hur arbetet kommer att se ut när kabeln tas upp samt hur det arbetet kommer att påverka närliggande miljö.

Den befintliga kabeln på sträckan som ska ersättas kommer inte att grävas upp eftersom den inte innehåller några miljöfarliga ämnen. Befintlig kabel är av typ AXLJ 500/95, 145 kv.



Varberg Energi AB